



Mindestabstände zu brennbaren Materialien (isoliertes Rauchrohr)


Scan 65-1 - Scan 65-9

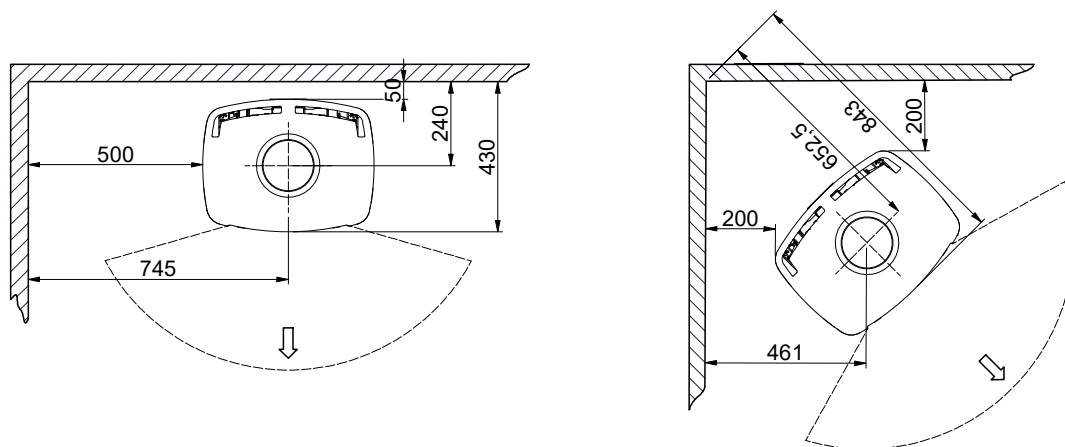

Scan 65-2 - Scan 65-10

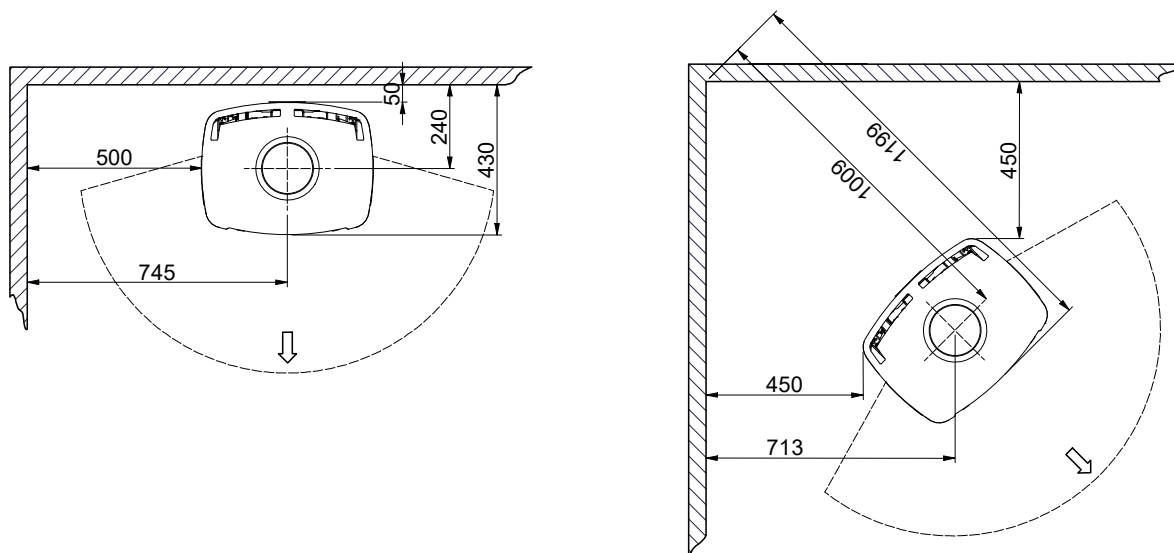

Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

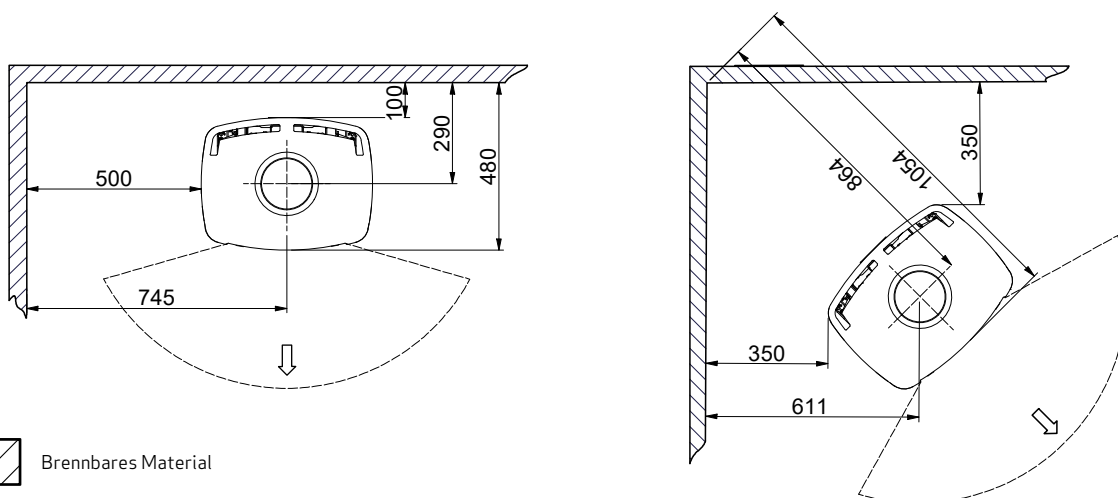




 Brennbare Material

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen

Mindestabstände zur brennbaren Wand, geschützt mit Brandschutzwand (isoliertes Rauchrohr)

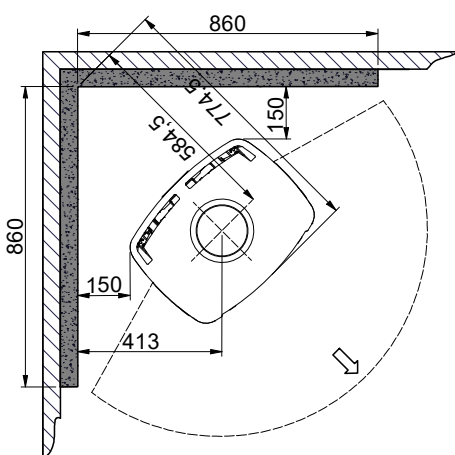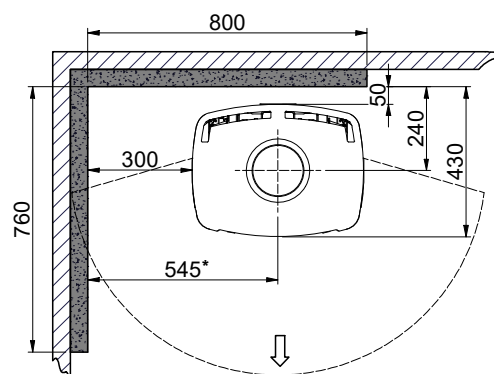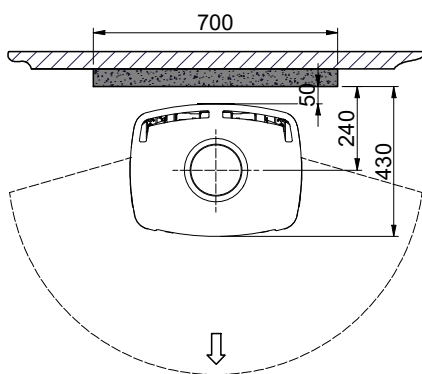

Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen