

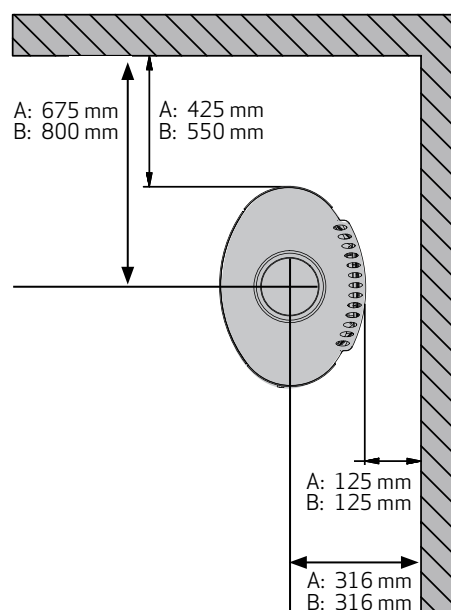
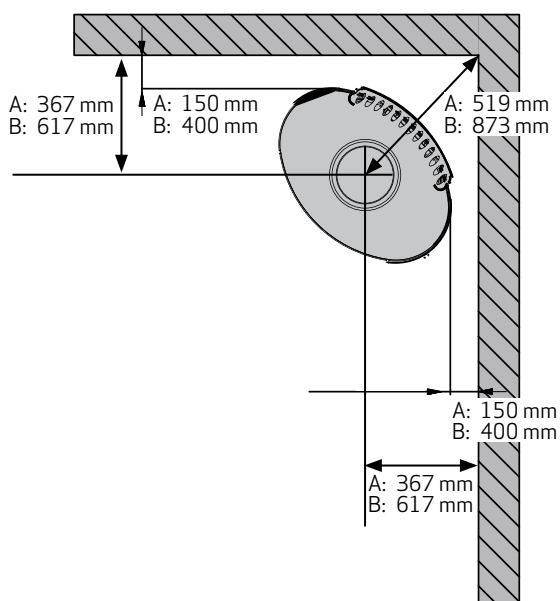


Mindestabstände zu brennbaren Materialien



A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11


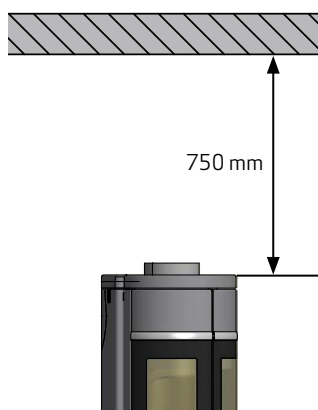


Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen

Mindestabstände zur brennbaren Wand, geschützt mit Brandschutzwand

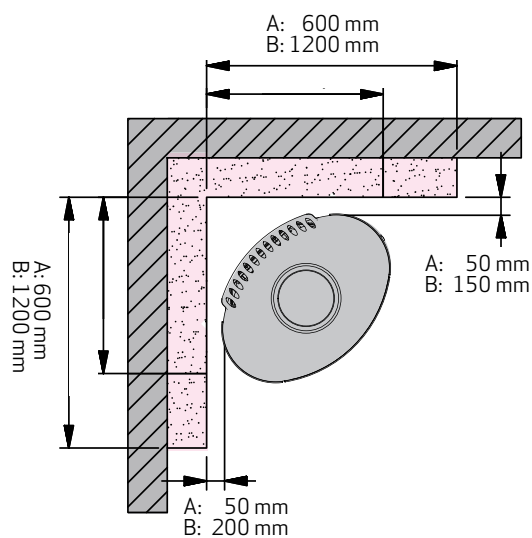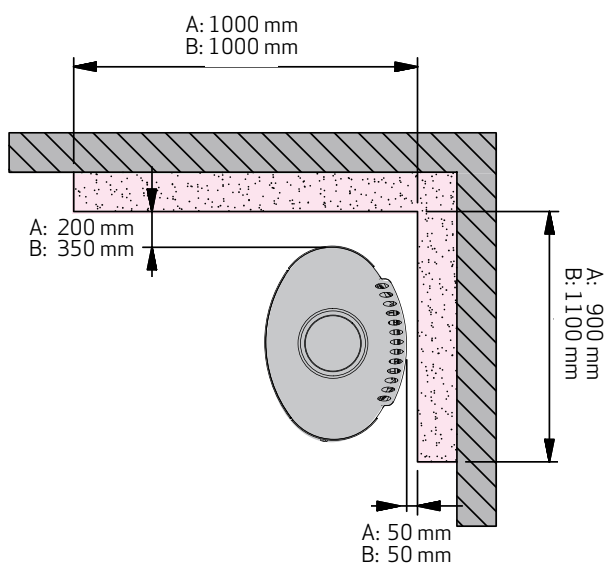

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

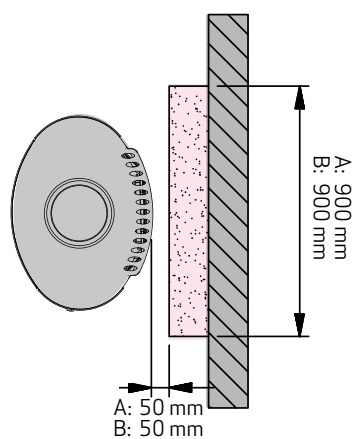

Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen